



2.pielikums. Minimālie attālumi līdz kokam un koku sakņu aizsardzība

Minimālais attālums līdz kokam:


Jaunbūves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi	Attālums līdz koka stumbram (m)
Jaunbūves ārsiena (būvbedres mala)	3,0
Jaunbūves ārsiena ar pagrabstāvu (būvbedres mala)	5,0
Ietves un gājēju ceļiņa mala, žogs	1,0
Ielas brauktuves mala, nostiprinātā apmale	2,0
Apgaismojuma vai elektrolīnijas balsts vai stabs	3,0
Pazemes inženiertīkli (tranšejas mala):	
- gāzes vads, kanalizācija	2,0
- siltumtrase, siltumsūkņa kontūra	2,0
- ūdensvads, drenāža	2,0
- elktrokabelis un sakaru kabelis	1,5
Reljefa izmaiņas (min. attālums, kur aizliegts veikt izmaiņas)	1

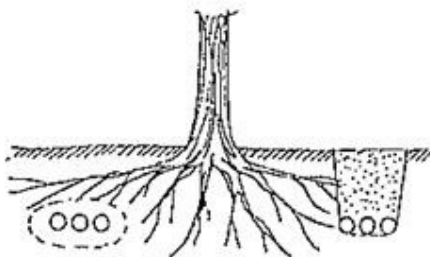


1. ZĪM.

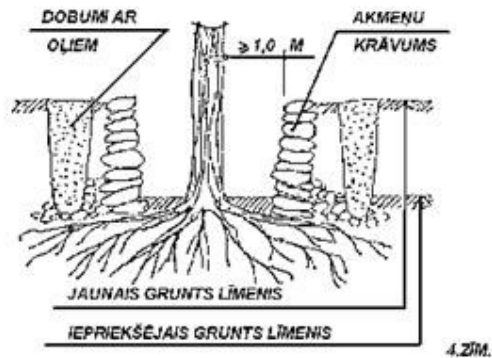


4. ZĪM.

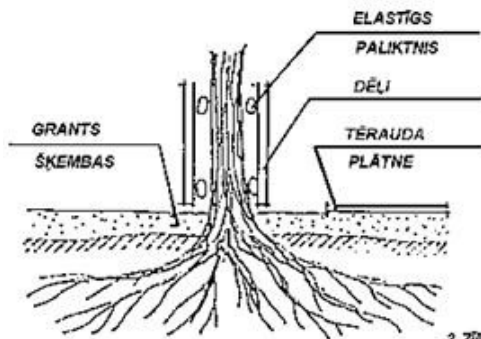


2. ZĪM.

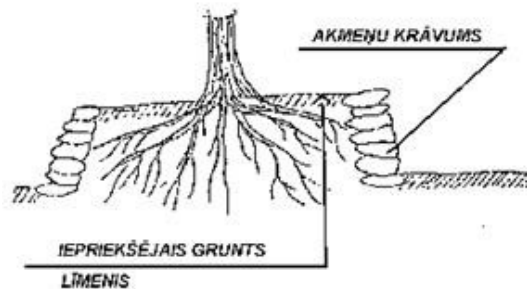

5. ZĪM.

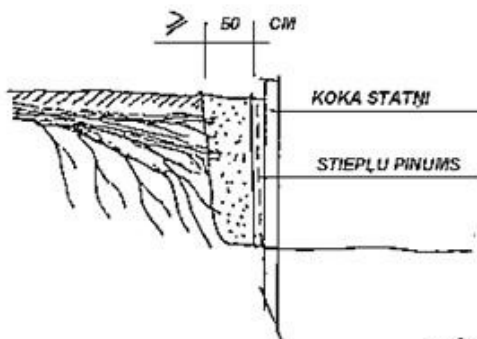

3. ZĪM.

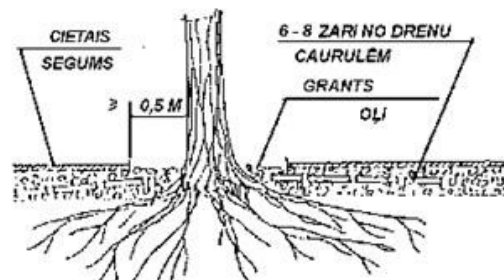

6. ZĪM.